

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00137**
(номер сертификата соответствия)

36148
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Термоконтур».
ОГРН 1033301403574.
Юридический адрес: Россия, 601141, Владимирская обл, г. Петушки, ул. Клязьменская. д. 34.
Телефон: 8(495)5890660.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Термоконтур».
ОГРН 1033301403574.
Юридический адрес: Россия, 601141, Владимирская обл, г. Петушки, ул. Клязьменская. д. 34.
Телефон: 8(495)5890660.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Центр пожарной сертификации». Место нахождения: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, ул. Советская, д.1, строение 2, помещение 20.
Телефон + 7 (495) 128-31-02, e-mail: cpb@standardrus.ru.
Аттестат рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из панелей несущих металлических трехслойных стеновых типа ПТС-М(С) и кровельных типа ПТС-М(К) с утеплителем из минераловатных плит, выпускаемые по СТО 14715694-001-2015. (см. Приложение № 1 на бланке № 009284).
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"
ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"
(см. Приложение № 1 на бланке № 009284).

код ОКПД 2
23.99.6
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ ПС-23/12-0165, ПС-23/12-0166, ПС-23/12-0167, ПС-23/12-0168, ПС-23/12-0169, ПС-23/12-0170 от 25.12.2023 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной сертификации» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СТО 14715694-001-2015, Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), регистрационный № ECSD.SS.RU.0528.12.23 от 25.12.2023г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 28.12.2023 ПО 27.12.2028



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)


Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись)
(подпись)

П.А. Кузин
(инициалы, фамилия)

А.А. Тюльпин
(инициалы, фамилия)

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf
Сертификат не применяется при обязательной сертификации

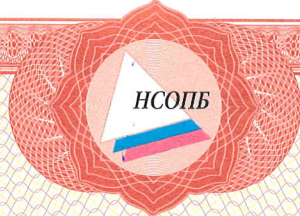

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00137**
(номер сертификата соответствия)

009284
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Пределы огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94:

для конструкций из панелей ненесущих металлических трехслойных стеновых типа ПТС-М(С) с утеплителем из минераловатных плит плотностью 100 кг/м³ и с толщиной металла облицовки от 0,5 мм выпускаемые по СТО 14715694-001-2015 и толщине утеплителя, мм:

- при толщине утеплителя от 50 мм до 80 мм - EI 30,
- при толщине утеплителя от 100 мм до 120 мм - EI 90,
- при толщине утеплителя от 150 мм до 250 мм - EI 150.
- при толщине утеплителя от 50 мм - класс пожарной опасности K0(45);

для конструкций из панелей металлических трехслойных кровельных типа ПТС-М(К) с утеплителем из минераловатных плит плотностью от 110 кг/м³ и с толщиной облицовки от 0,5 мм выпускаемые по СТО 14715694-001-2015 и толщине утеплителя, мм:


- при толщине утеплителя от 50 мм. до 80 мм - при шаге несущих элементов 1,5 м - RE 15,
- при толщине утеплителя от 100 мм до 120 мм - при шаге несущих элементов 1,5 м - RE 45,
- при толщине утеплителя от 150 мм до 250 мм - при шаге несущих элементов 1,5 м - RE 60.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 28.12.2023 ПО 27.12.2028



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись

подпись

П.А. Кузин
инициалы, фамилия

А.А.Тюльпин
инициалы, фамилия